1ª ETAPA - JÁ EXECUTADO


REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO:	PVC DE 50:	950,00 m
REDE DE DISTRIBUIÇÃO:	PVC DE 32:	940,00 m
EXTENSÃO TOTAL DA REDE:		1.890,00 m
RAMAIS DE ENTRADA:	PVC DE 25:	600,00 m

2ª ETAPA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO:	PVC DE 50:	2.430,00 m
REDE DE DISTRIBUIÇÃO:	PVC DE 40:	4.050,00 m
REDE DE DISTRIBUIÇÃO:	PVC DE 32:	4.200,00 m
EXTENSÃO TOTAL 2ª ETAPA:		10.680,00 m
RAMAIS DE ENTRADA:	PVC DE 25:	1.740,00 m

LEGENDA

- ENTRADAS PREVISTAS: 65
- POÇO ARTESIANO EXISTENTE
- RESERVATÓRIO FIBRA CAP.: 20.000 Lts. EXISTENTE
- (1) DERIVAÇÕES
- PONTOS DE COTAS
- VÁLVULA DE ALÍVIO
- (D) DOSADOR DE CLORO
- REGISTRO PVC CL 15

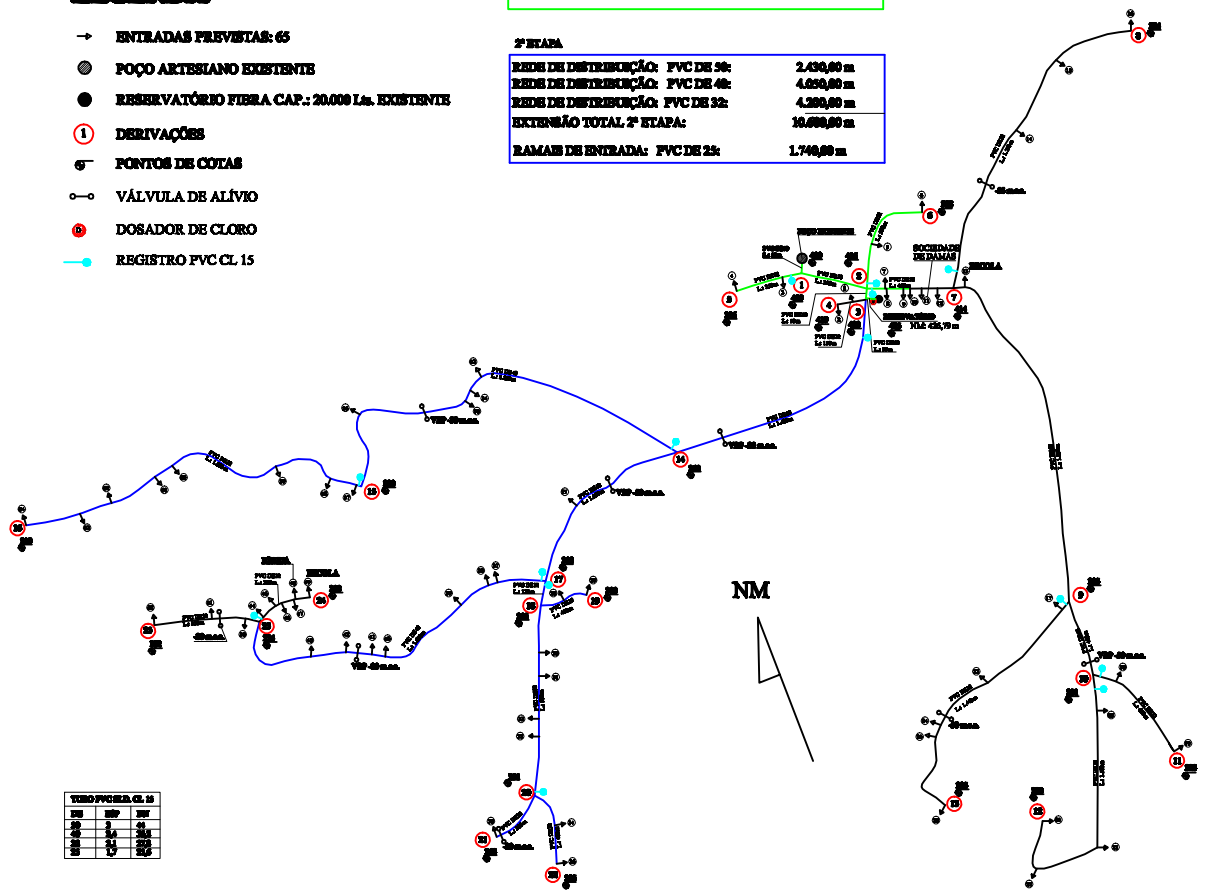

TUBO PVC/RLD. CL 15		
DN	EBP	DNF
50	3	56
40	3,0	46,0
32	2,4	36,8
25	2,3	29,4

[redacted]

[redacted]

DERRUBADAS - RS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1ª ETAPA (JÁ EXECUTADO): 1.890,00 ml
2ª ETAPA: 10.680,00 ml
3ª ETAPA: 8.590,00 ml
EXTENSÃO TOTAL: 21.160,00 ml

[redacted]

[redacted]

[redacted]